


東通原子力発電所運転月報

1. 運転状況（平成23年7月分）

(1) 電気出力

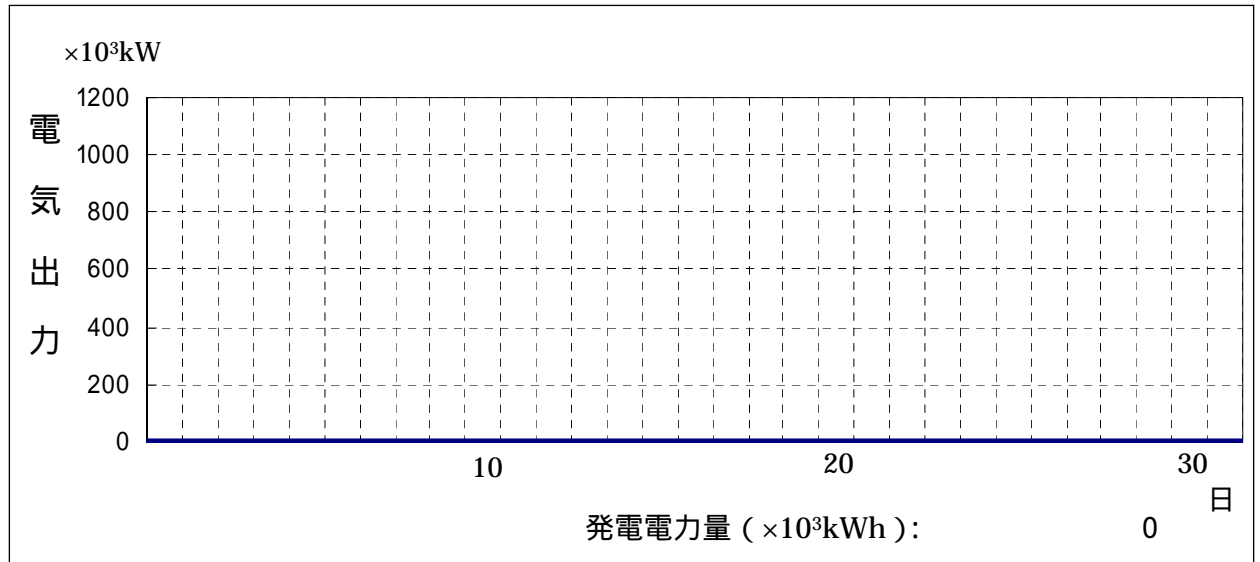

(2) 運転状況等

年月日時分	内 容
平成23年7月1日～平成23年7月31日	第4回定期検査中 ・残留熱除去系配管取替工事(2/7～7/11)