



女川原子力発電所 2号機

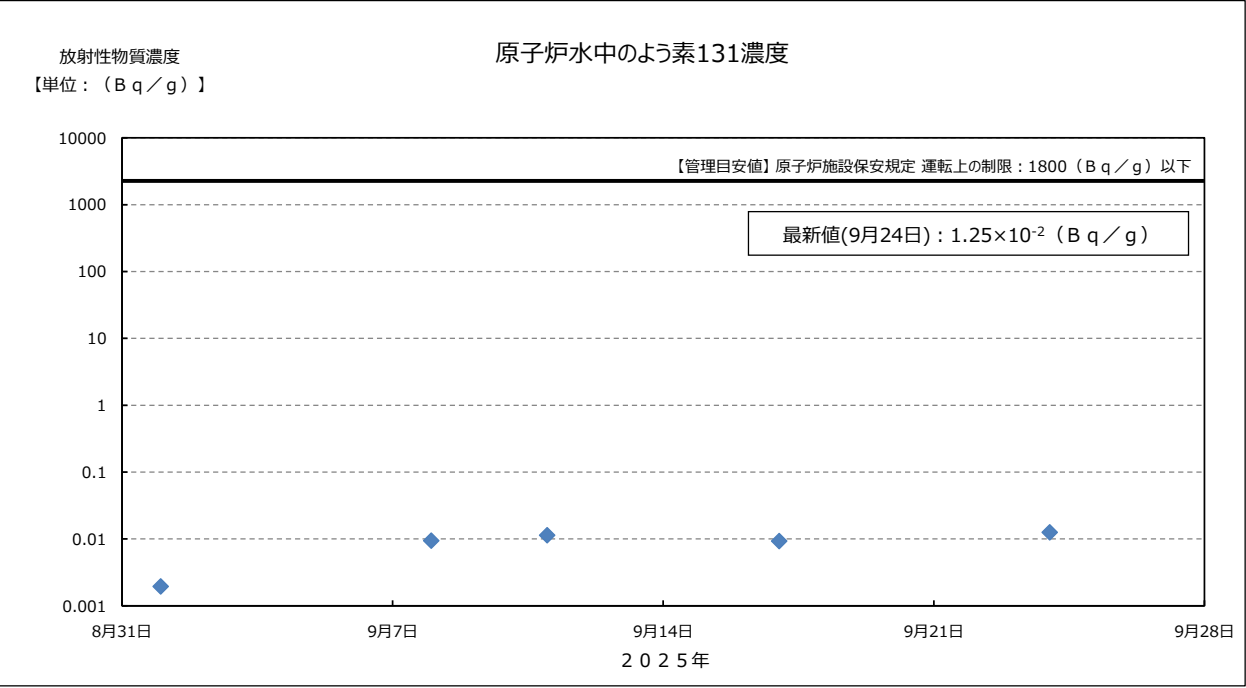

注1. 「Bq/g」とは、原子炉水1gに含まれる放射能の量 (Bq：ベクレル) を表しています。
Bqとは、放射能の強さを表す単位であり、1 Bqは、1秒間に1個の原子が崩壊し、放射線を放出することを表します。

注2. 8月21日に原子炉を計画的に停止しました。8月30日に原子炉を起動しました。

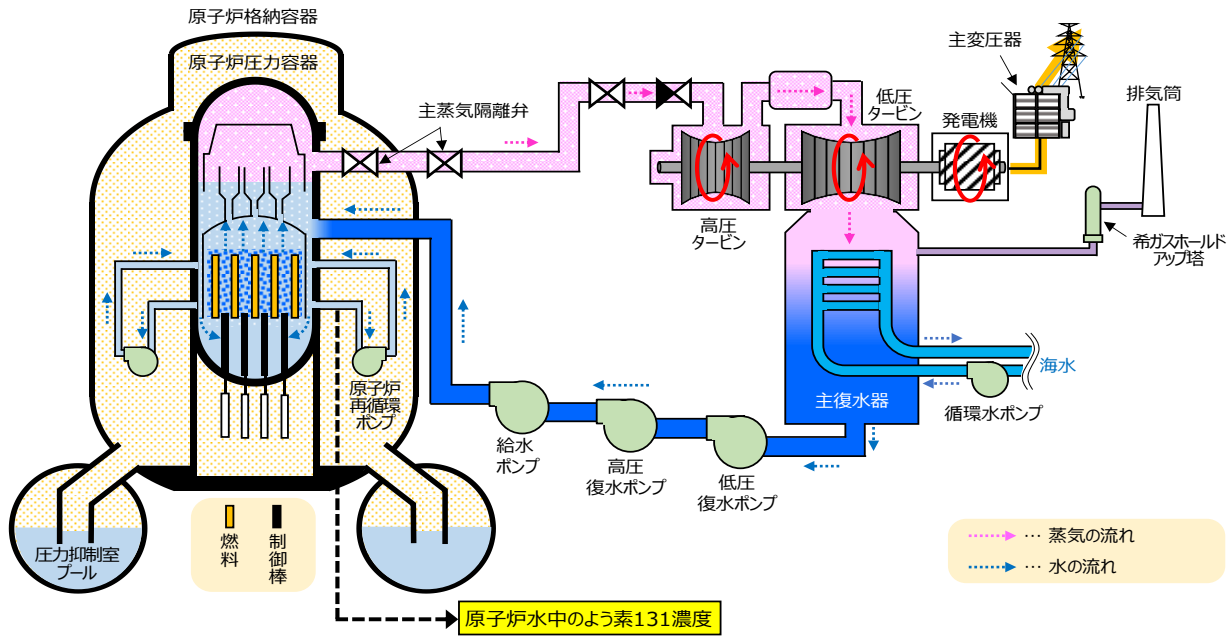

女川原子力発電所2号機 概略図