


東通原子力発電所1号機 原子炉設置変更許可申請の補正概要

東通原子力発電所1号機の基準地震動評価のうち、「震源を特定せず策定する地震動」について、新たに策定された標準応答スペクトルによる評価を行った。

本日、この評価結果について、原子炉設置変更許可申請に追加する補正書を原子力規制委員会に提出した。

なお、当社としては、標準応答スペクトルに基づく地震動は、基準地震動 ($S s^{-1}$) を下回ると評価しており、具体的な評価内容は、今後の審査において説明していく。

標準応答スペクトルに基づく地震動と基準地震動の比較

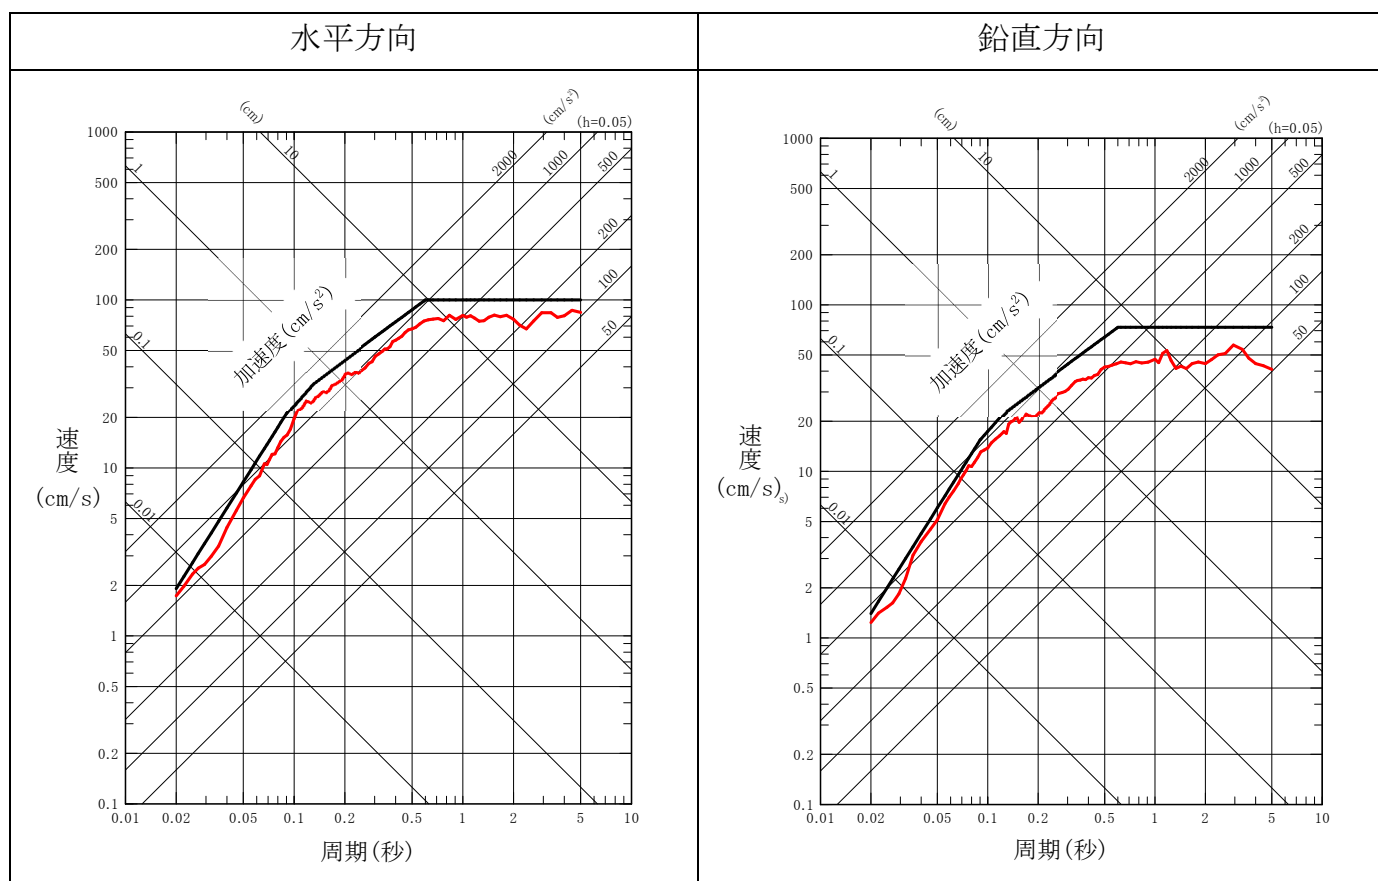

[凡例] — : 標準応答スペクトルに基づく地震動 — : 基準地震動 $S s^{-1}$

以上