



女川2号機 所内常設直流電源設備（3系統目）の設置 設計及び工事計画認可申請の概要

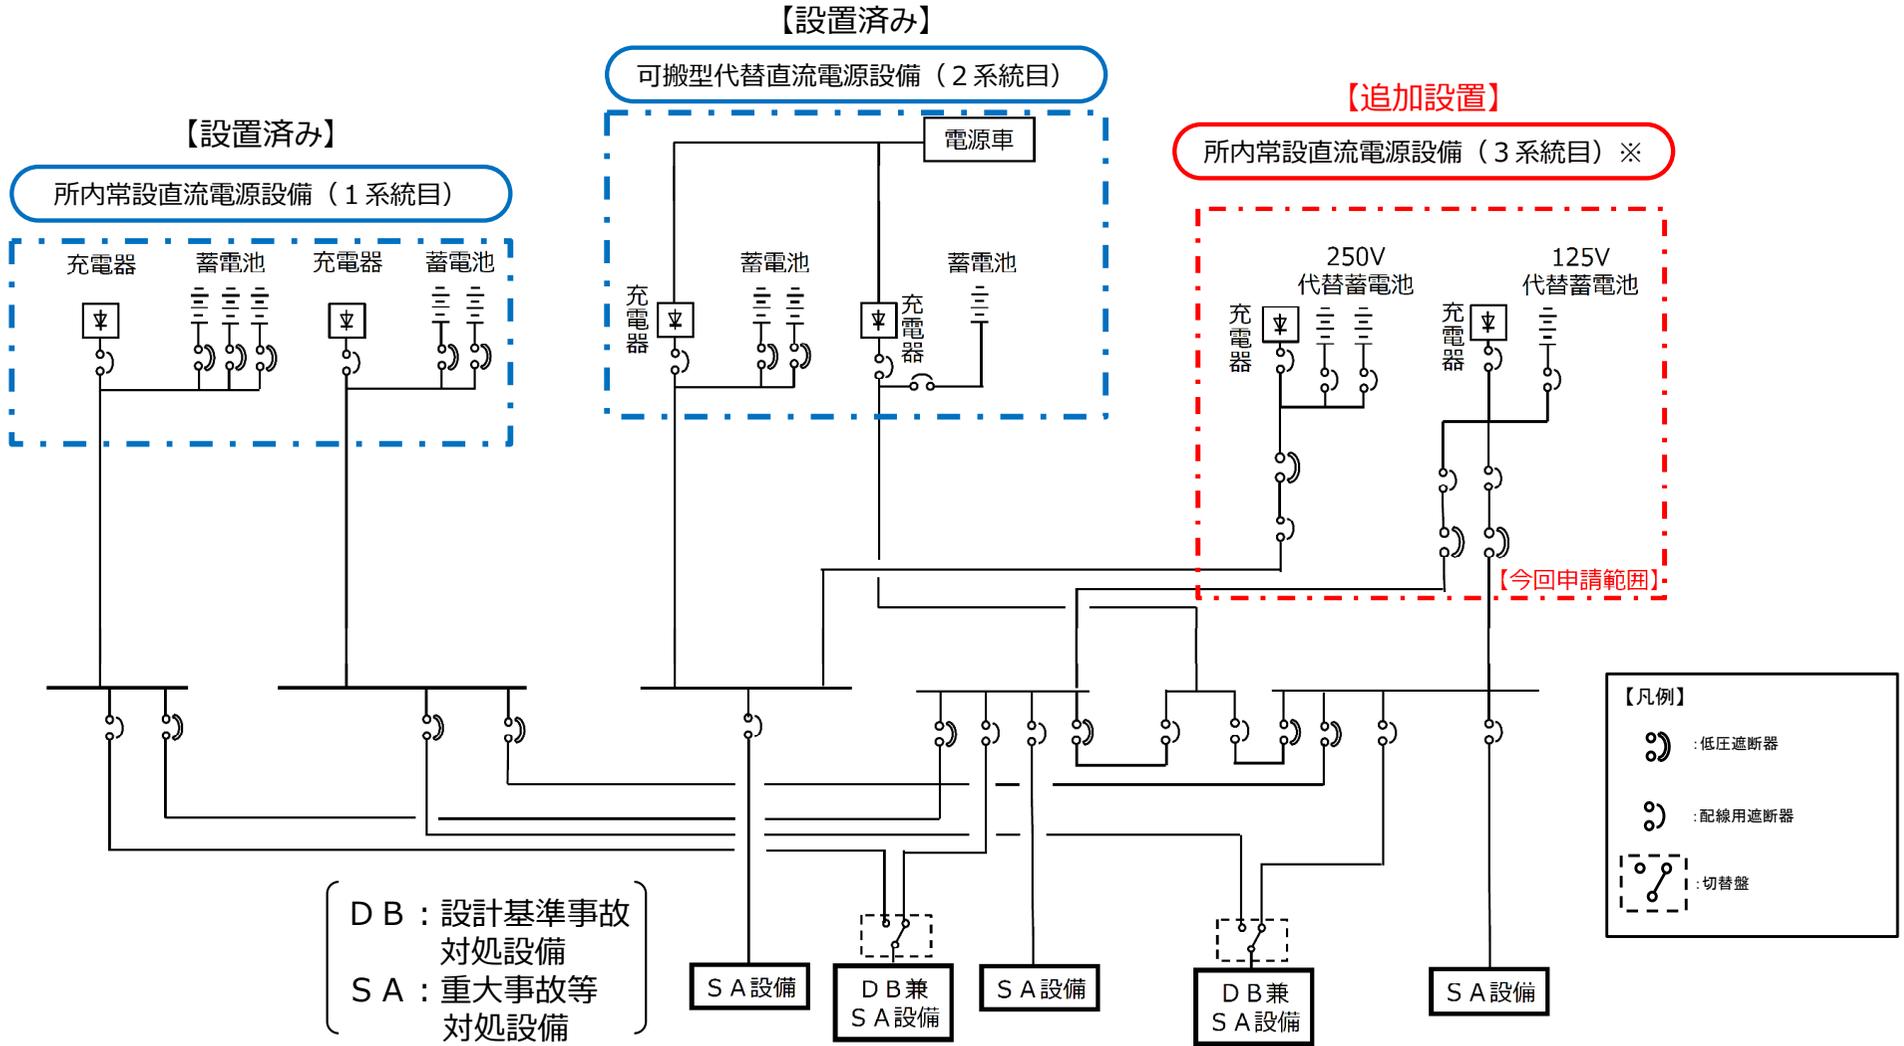

【蓄電池】

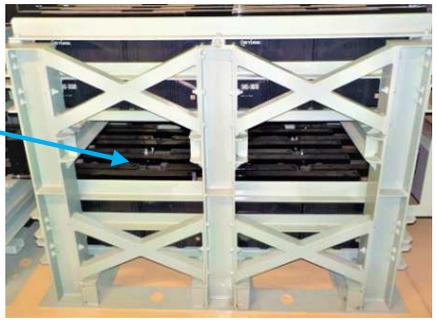

蓄電池

【電源車】



※ 新規制基準において、本体施設の設置等に関わる工事計画認可から5年以内（2026年12月22日まで）に設置することが求められている。