


女川原子力発電所 3 号機 構造強度再評価結果

系統名称	系統の最大応力 [MPa]		許容値 [MPa]
	プログラム修正前	プログラム修正後	
主蒸気系	8 5	1 2 0	1 8 0

* プログラム修正後の応力が最も大きいものを例として記載。

女川原子力発電所 3 号機 主蒸気系概略系統図

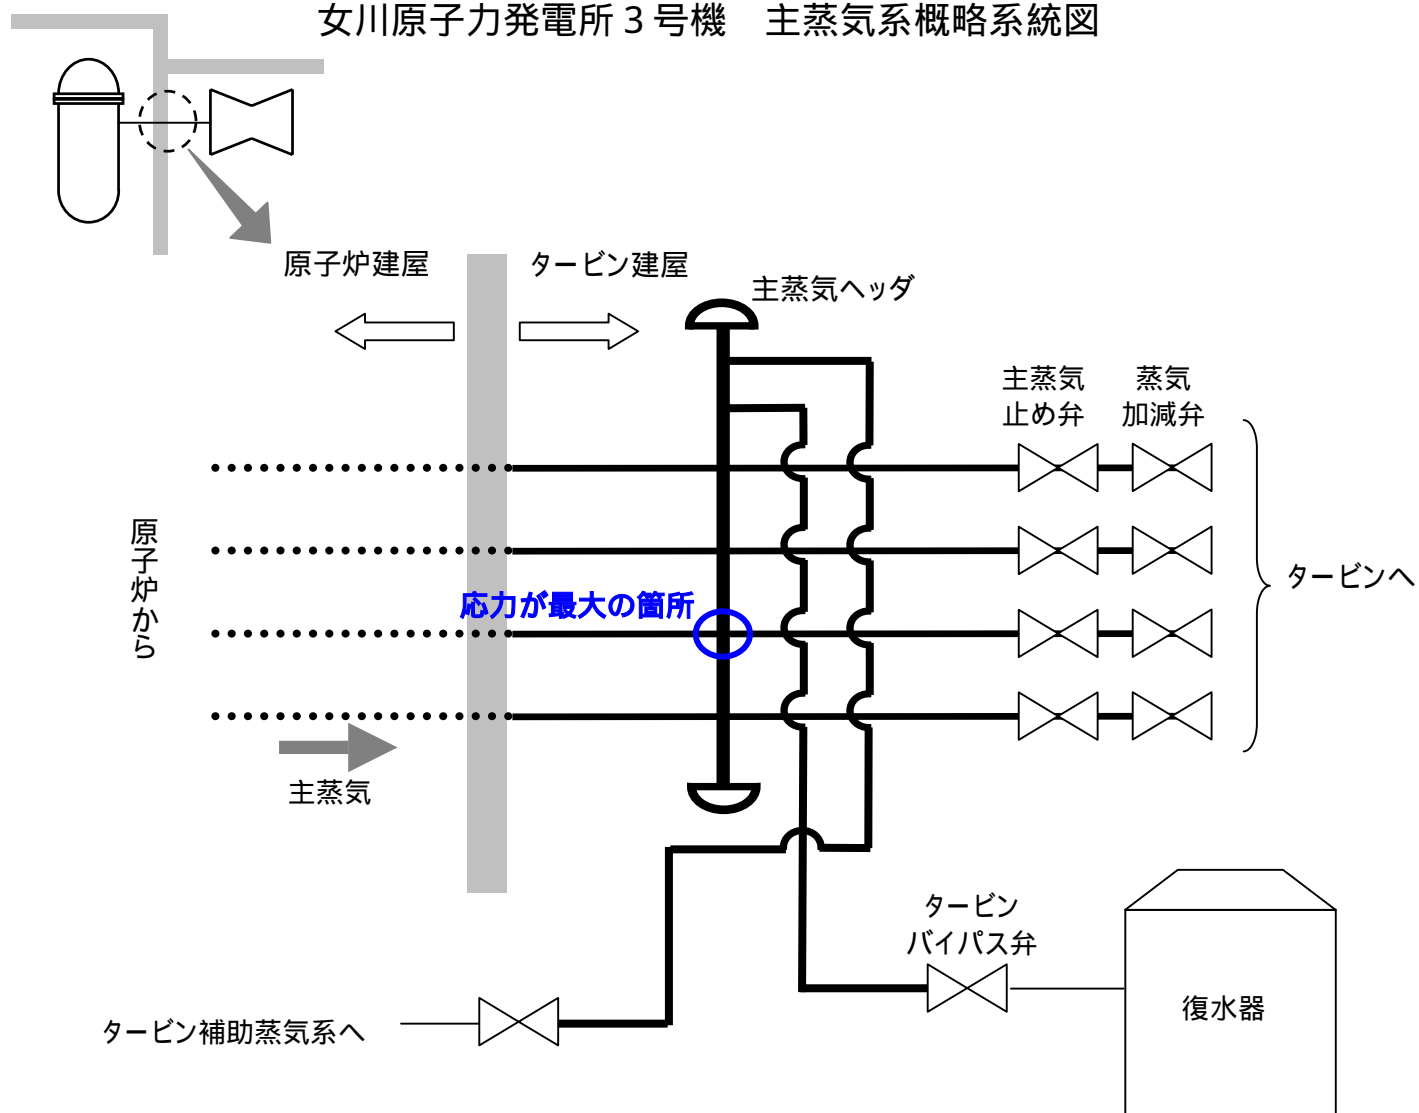

注) 太線部分が対象配管