


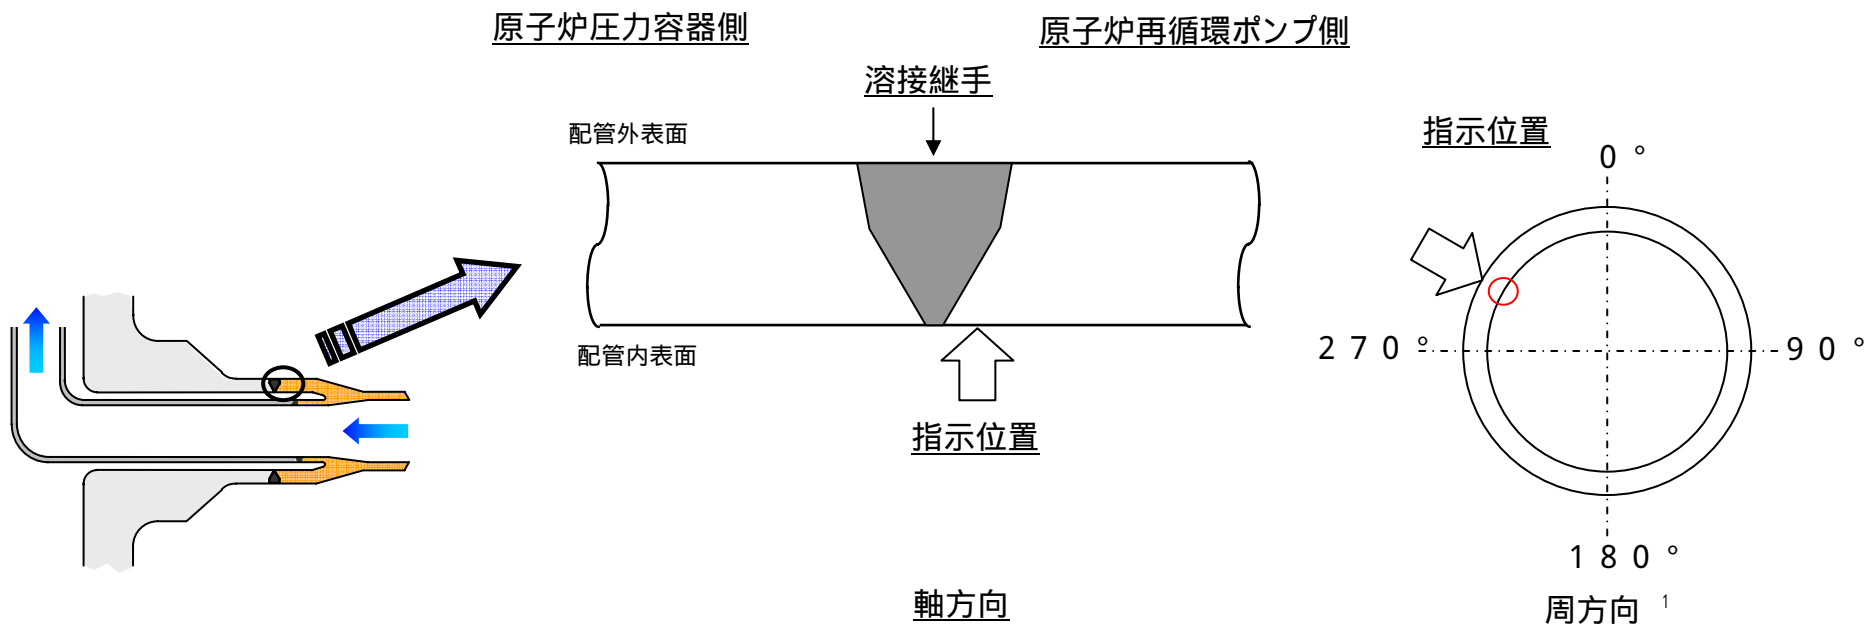

当該配管の概略		寸法測定結果（超音波探傷検査）		
配管外径	配管肉厚	指示位置	指示長さ	指示深さ
340 mm	31.5 mm	原子炉再循環ポンプ側	30 mm	5.2 mm

1: 指示位置は原子炉再循環ポンプ側から見て、上部側を0°とする。

ひびの寸法等測定結果