


女川2号機・東通1号機に関わる安全性向上と再稼働に向けた取り組み

- 当社では、女川2号機と東通1号機について既に新規制規準適合性審査の申請を行っており、現在、その審査や安全対策工事への対応に鋭意取り組んでいるところである。
- これらを通じ、着実な安全性向上を図り、地域の皆さまのご理解を得ながら再稼働を目指していく。

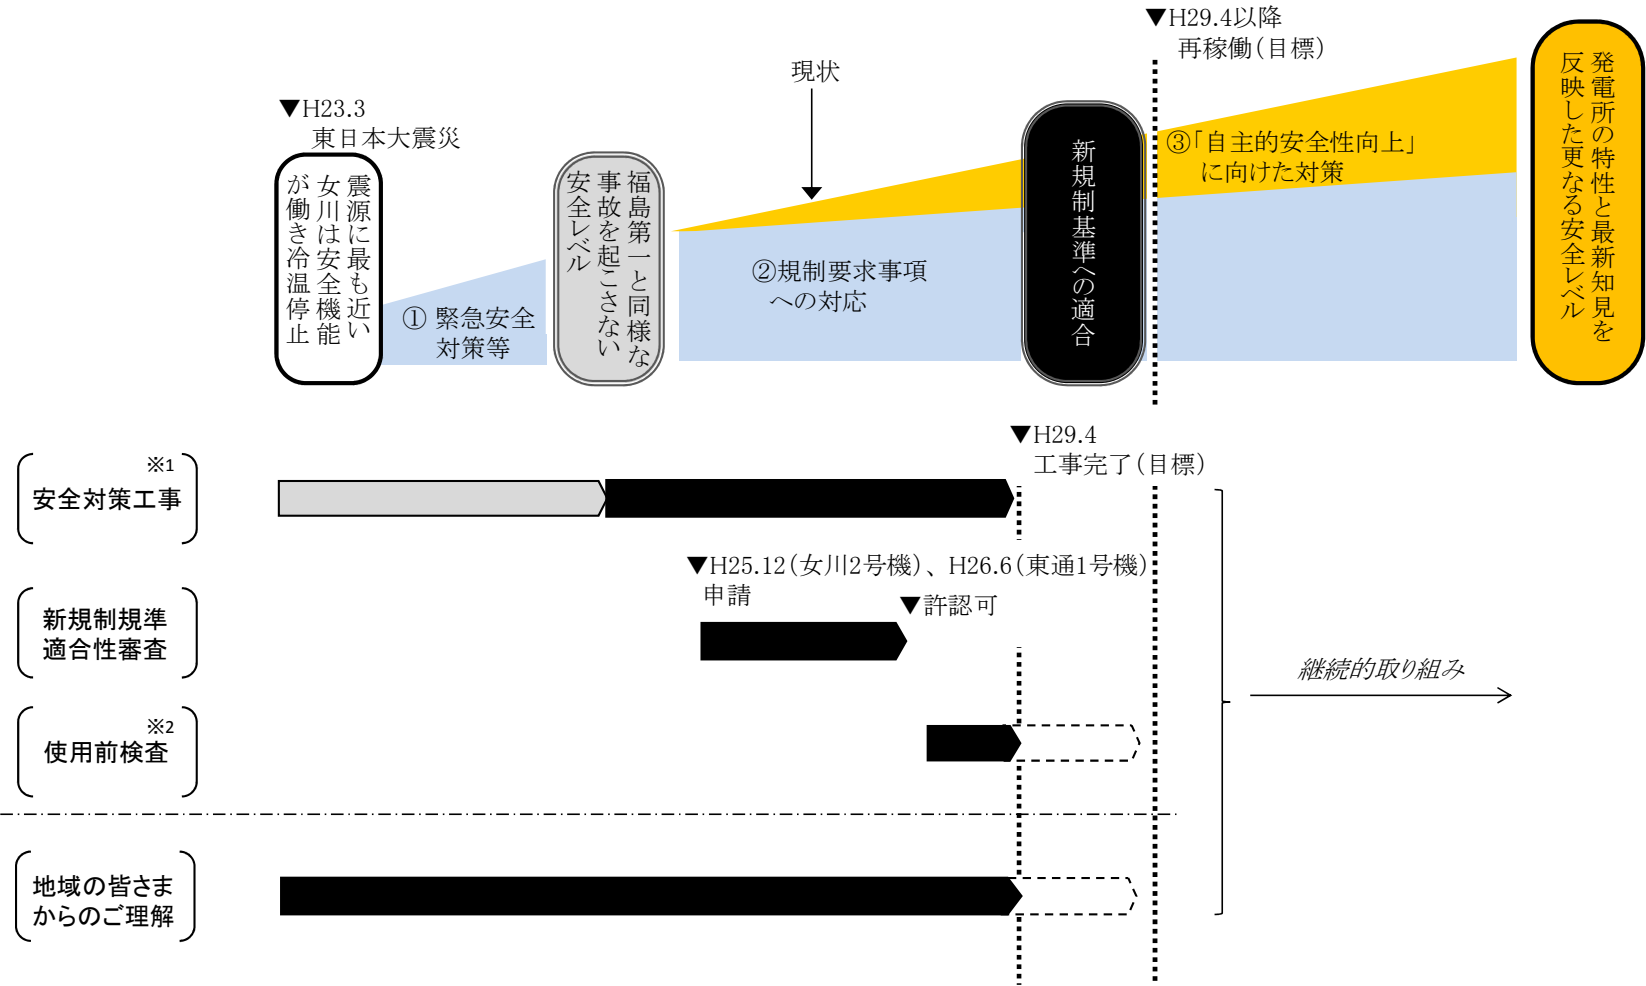

※1 安全対策工事のうち、特定重大事故等対処施設等については、平成29年4月以降も工事を継続

※2 「使用前検査」とは、発電用原子炉施設の工事計画の認可または届出があったものについて、その工事計画との適合性や技術基準との適合性を確認するもの。使用前検査に合格した後でなければ、その発電用原子炉施設を使用できない