


- 凡例：  
— 安全系ケーブル  
— 非安全系ケーブル  
— 今回確認された非安全系ケーブル

[今回確認された不適切な状態]

非安全系の通信ケーブルが分離板を貫通し、当該貫通部に適切な防火処理がなされていない

⇒異なる安全区分のエリアが分離板により分離されていない状態

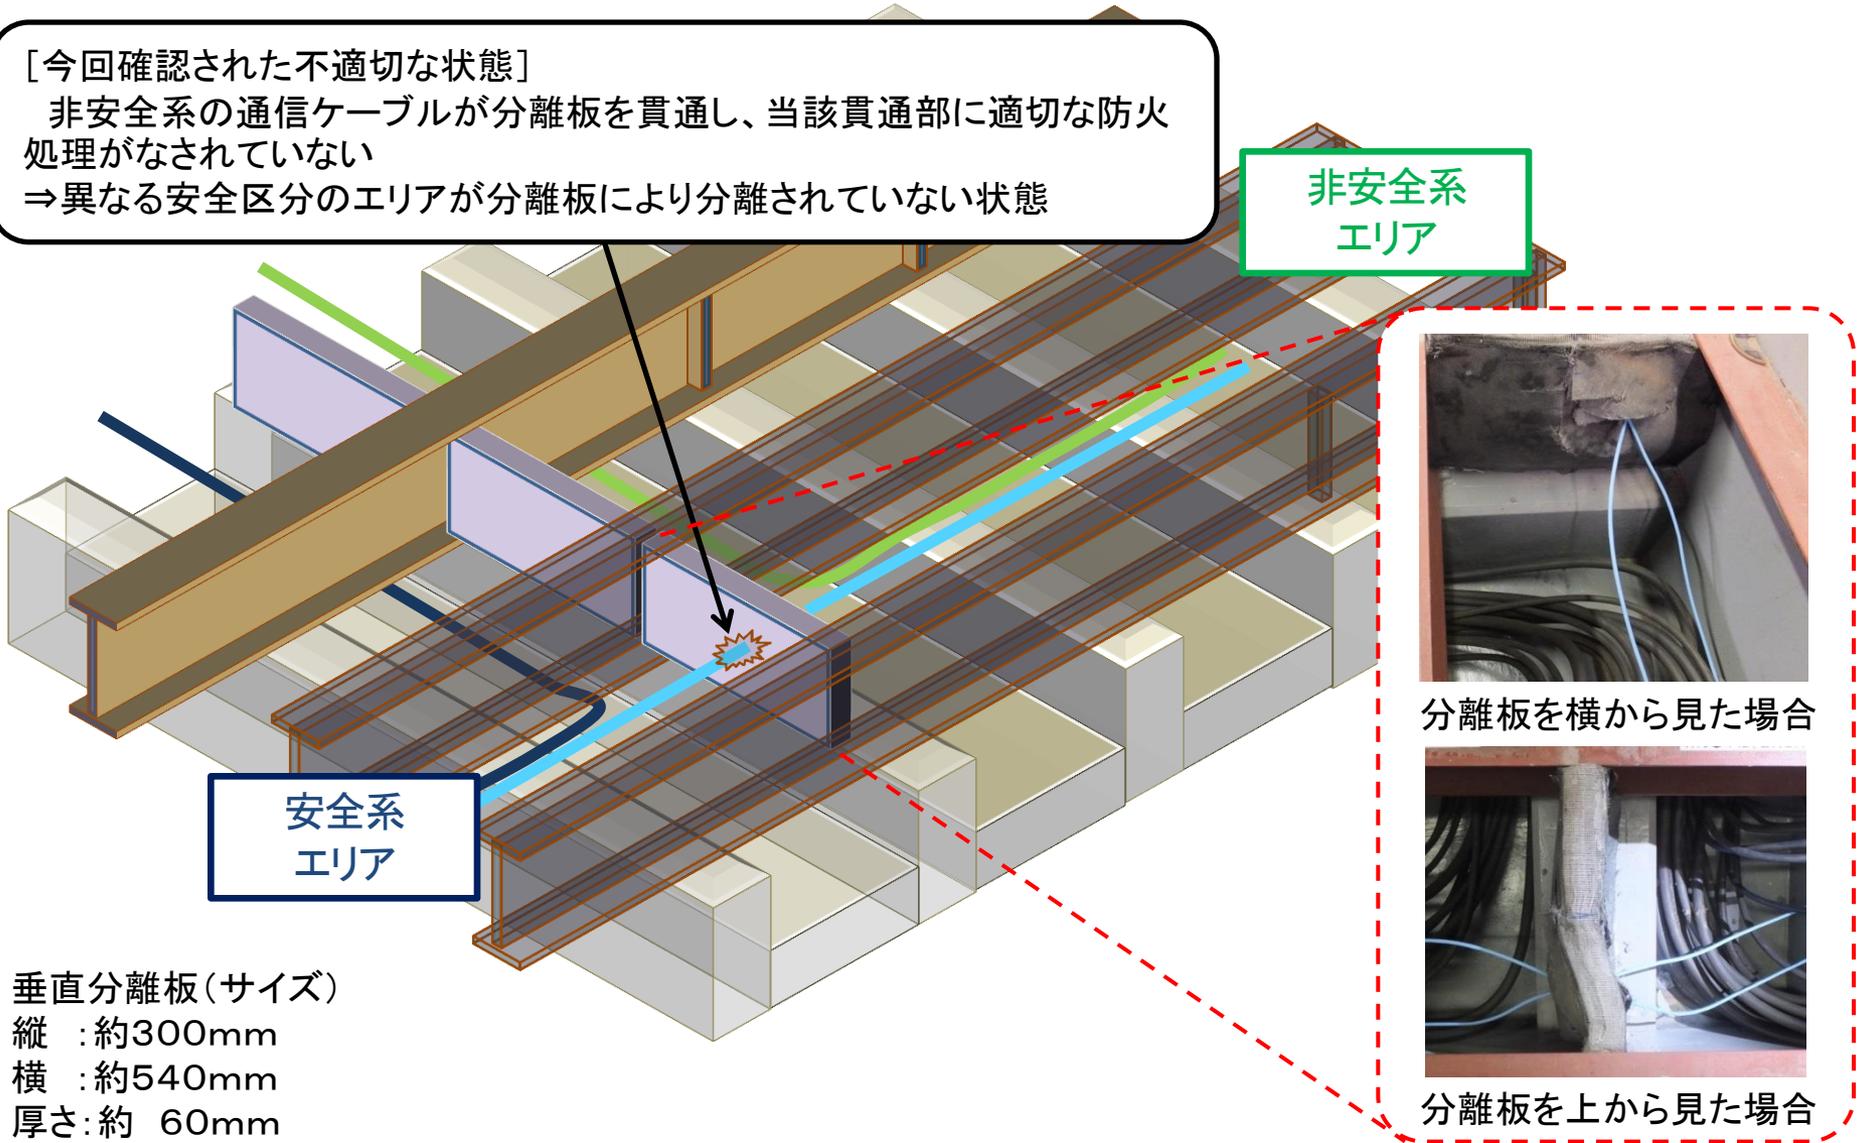

女川原子力発電所3号機 ケーブルの不適切な敷設状態(概要図)