

凡例:
— 安全系ケーブル
— 非安全系ケーブル

水平分離板(サイズ)
縦 : 約460mm
横 : 約470mm
厚さ: 約 33mm


安全系エリア
(分離板下部)

非安全系エリア
(分離板上部)

制御盤

本来の設置位置

[今回確認された不適切な状態]
安全系エリアと非安全系エリアを区分する分離板が、本来の設置位置からずれている
⇒異なる安全区分のエリアが分離板により分離されていない状態

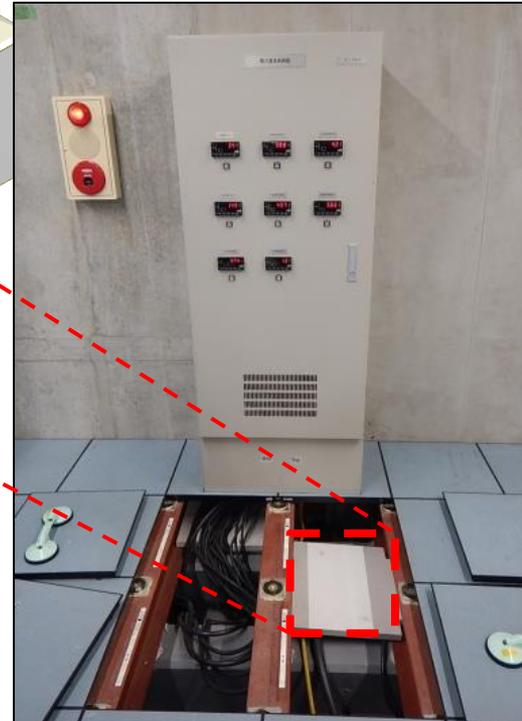

東通原子力発電所1号機 ケーブルの不適切な敷設状態(概要図)