



しゃ断器下部への固定架台設置イメージ図

【高圧電源盤正面図】

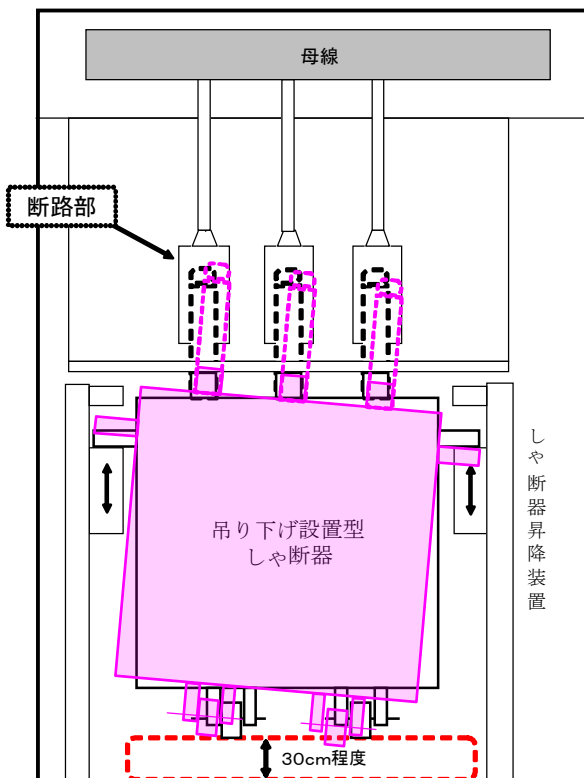

【対策前】

下部に空間があるため、地震による振動で大きく揺れ、断路部が破損する可能性がある。

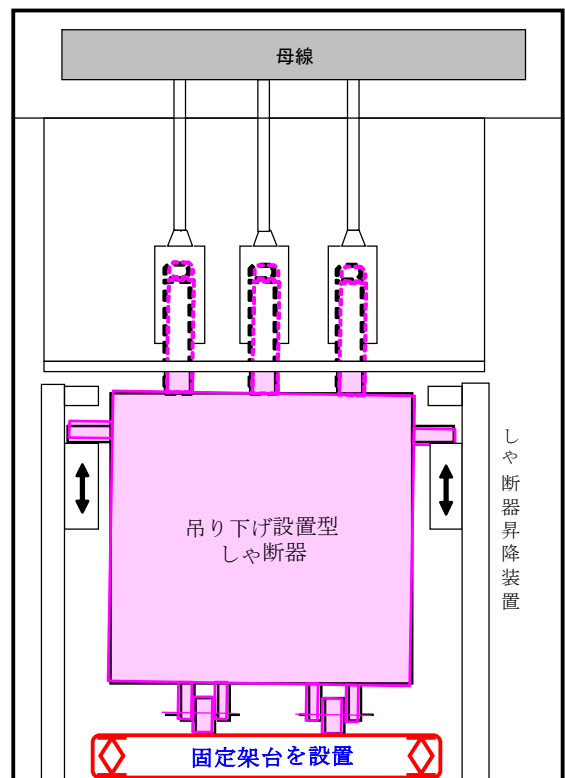

【対策後】

固定架台を設置し、しゃ断器の大きな揺れを防ぎ、断路部の破損を防止する。

横置き型しゃ断器 概要図

【高圧電源盤側面図】

