



# 女川原子力発電所 1号機 燃料プール冷却浄化系ポンプ停止 推定メカニズム

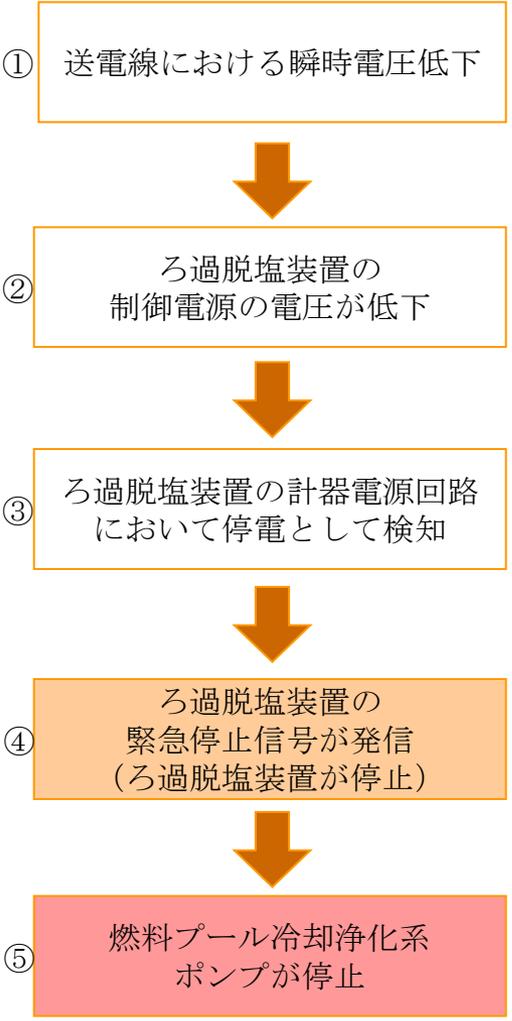


## 事象発生の流れ

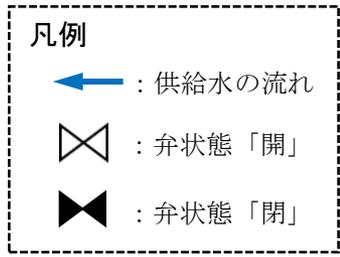

④ 計器電源回路において停電として検知したことにより緊急停止信号が発信されろ過脱塩装置が停止 (出入口弁「開」→「閉」)

⑤ ろ過脱塩装置の停止に伴いポンプが停止

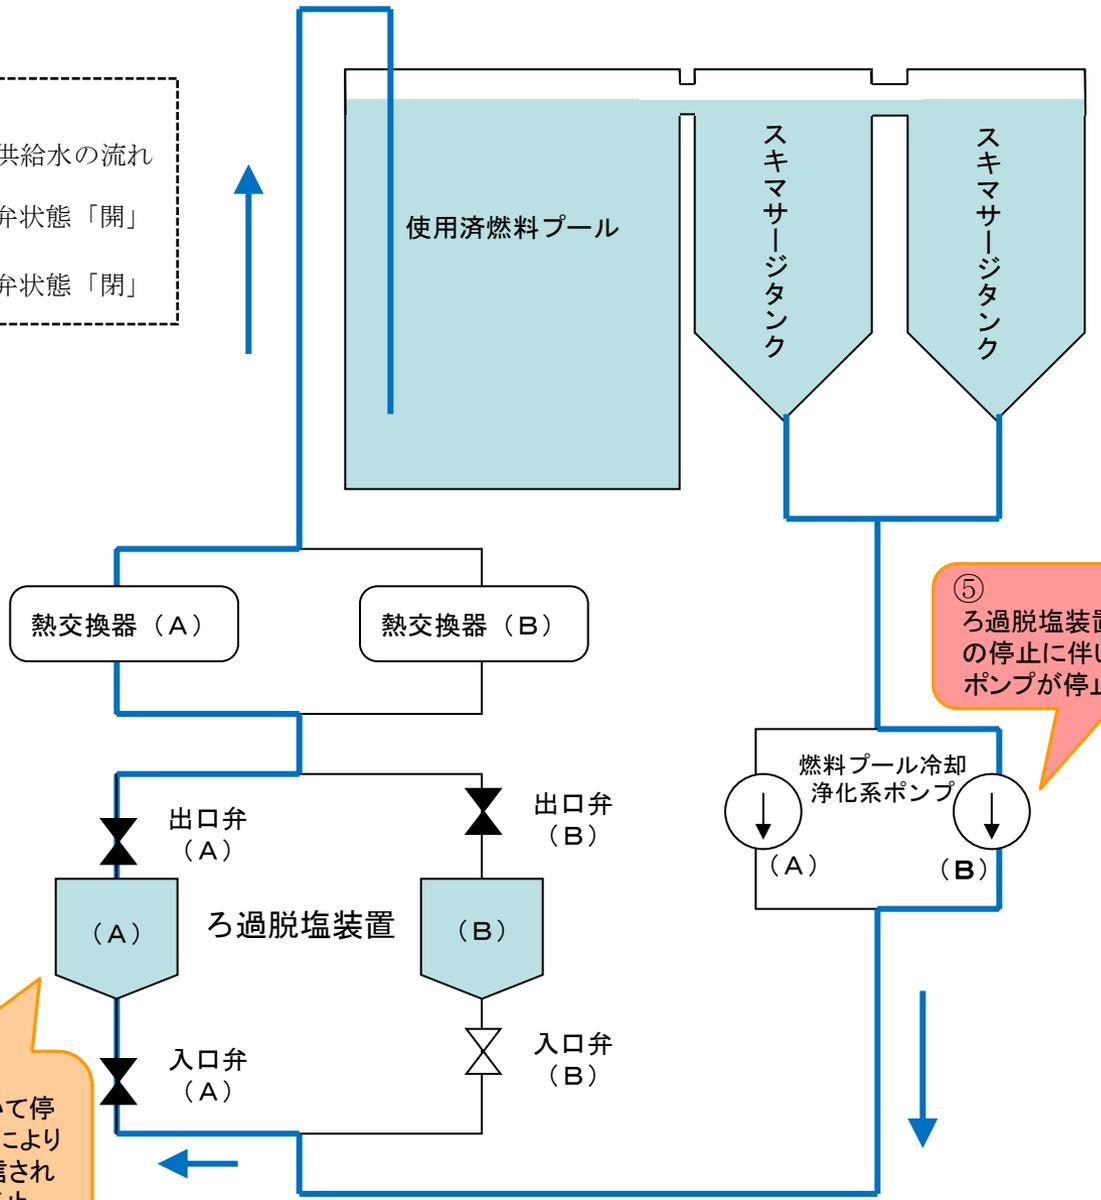

## 燃料プール冷却浄化系 系統概要図