

<参考：当社の風力発電の連系に係る枠組みについて>

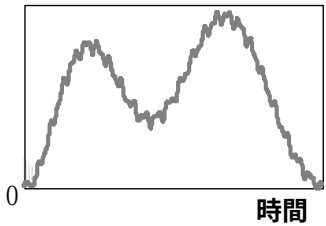
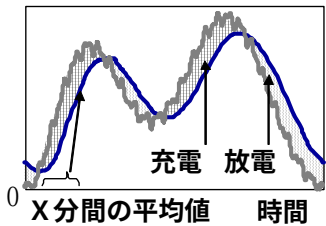
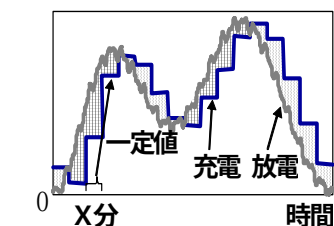
募集枠を設けて段階的に連系するもの（平成20年度募集）			
出力区分	必要な周波数変動対策	募集枠名と募集量	備考
大規模風力 （出力2,000kW以上）	下げ代不足時の 発電停止	入札枠：5万kW	RPS制度における「電気」と「RPSクレジット」を一体で購入
		抽選枠：5万kW	当社が購入する場合は、原則としてRPS制度における「電気」のみ購入
	出力変動緩和制御	蓄電池枠：5万kW	
中規模風力 （出力20kW以上 2,000kW未満）	下げ代不足時の 発電停止	1万kW	

系統連系の申し込みを随時受け付けるもの			
小規模風力 （出力20kW未満）			当社が購入する場合は、原則としてRPS制度における「電気」と「RPSクレジット」を一体で購入
出力一定制御型			当該風力発電からの電気について、当社への販売を希望される場合は、需給状況などを勘案して個別に協議のうえ購入の可否を判断させていただきます。

<参考：出力一定制御型風力発電について>

出力一定制御型風力発電とは、蓄電池の出力調整により、単位時間ごとの電力系統への送電電力を、発電計画に基づき一定とする制御方式です。

（風力発電の出力変動について：イメージ）

①通常の風力発電 風の吹き方で出力が変動し、火力電源などで変動を吸収する必要があります。 	②出力変動緩和制御型風力発電 小容量の蓄電池等を設置して、蓄電池の充放電制御等によって風力発電の出力変動を緩和する。 	③出力一定制御型風力発電 大容量の蓄電池を設置して蓄電池の充放電制御により、風力発電の出力を一定に制御し、計画的に発電する。 
--	--	--