



東京電力から当社への電力融通量の拡大方策の概要

1. 通常系統（東北、東京系統に勿来1基ずつ接続）

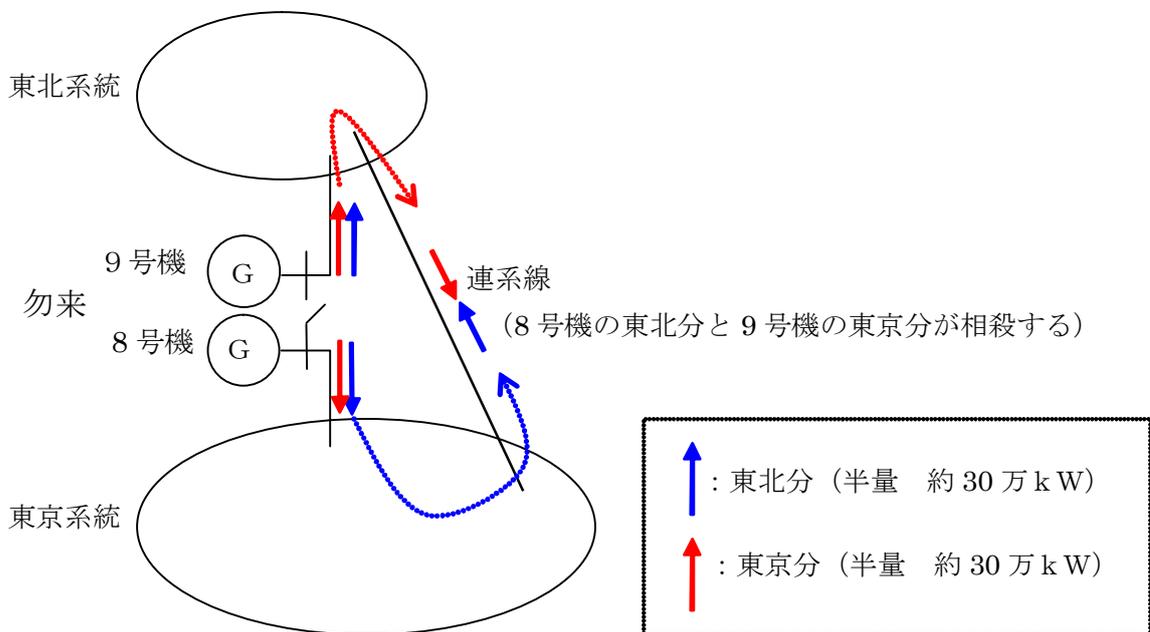

2. 勿来2基東北系統接続時

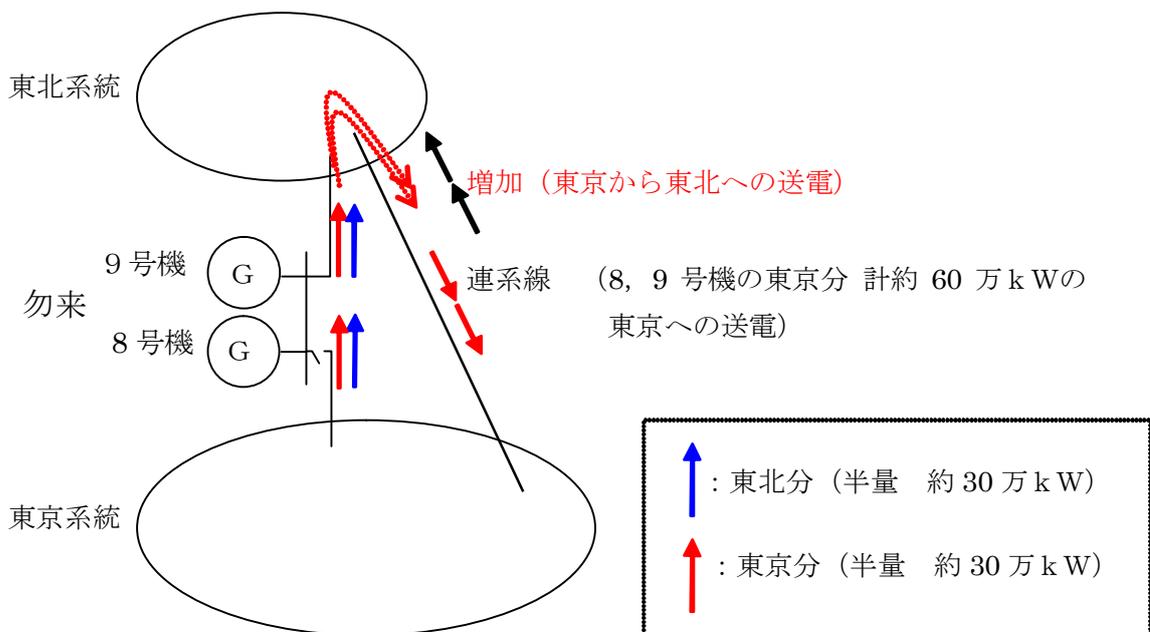

連系線の南流潮流（東北電力から東京電力への送電量）を増加することにより、北流融通量（東京電力から東北電力への送電量）を増加することが可能