



八戸火力発電所5号機 ガスタービンに付属する弁(大気放風弁)概要図

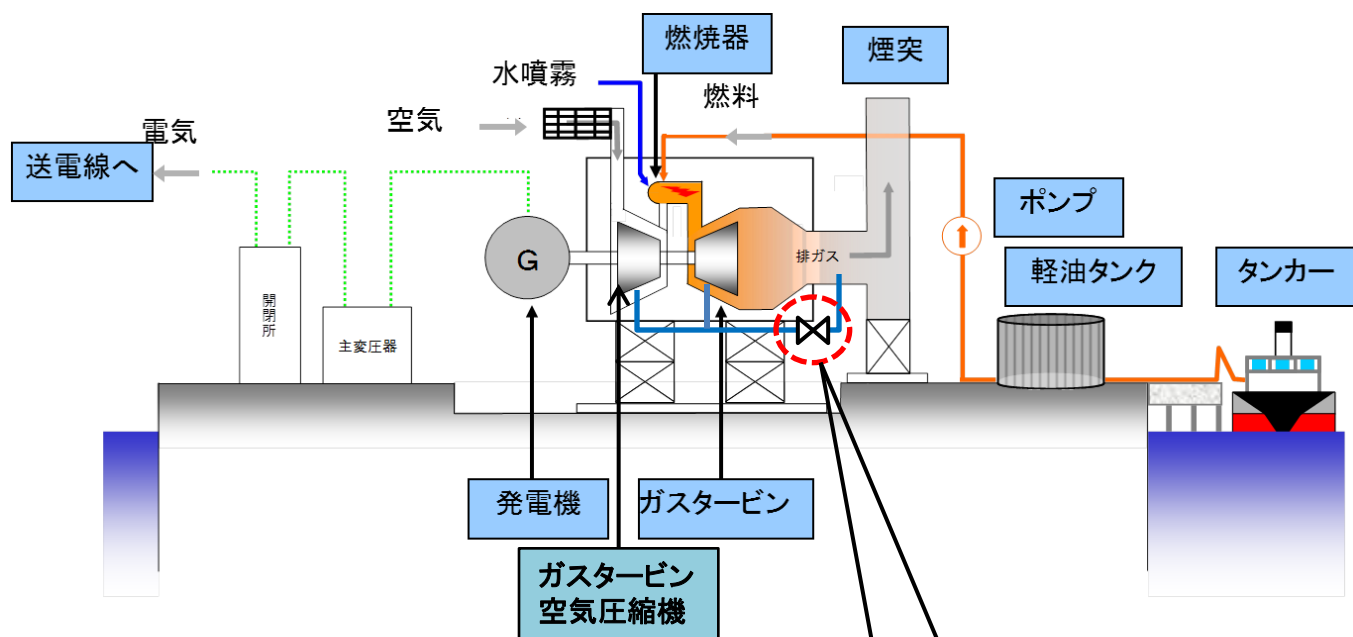

ガスタービンに付属する弁
(大気放風弁)を作動させる
電磁弁の不具合により、
運転中は閉状態であるべき
大気放風弁が開状態となり、
警報が発生した。

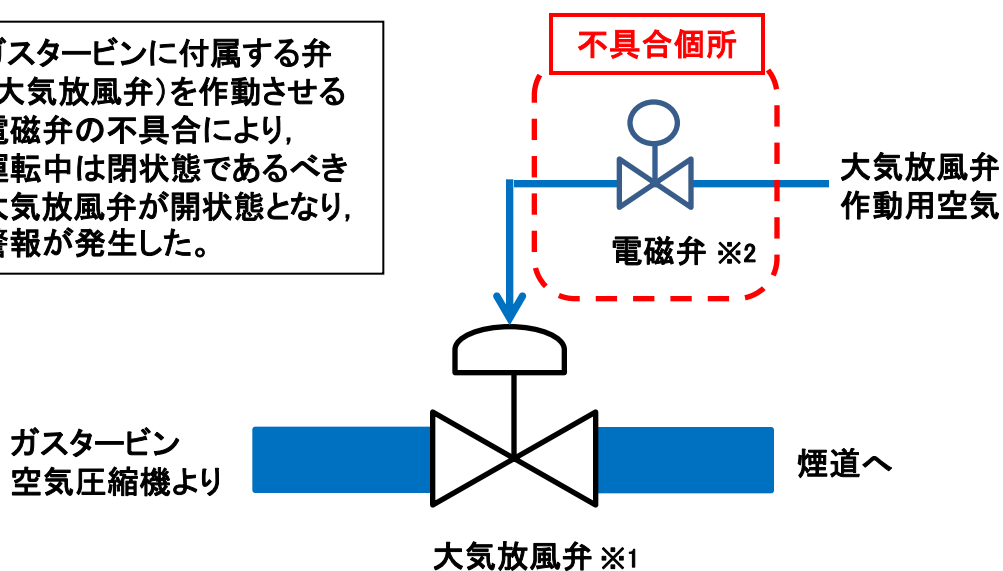

※1 ガスタービン空気圧縮機の空気を煙道に放出する弁

※2 大気放風弁の作動用空気を供給する弁