

電力系統の空容量の算出誤り概要

【電力系統の空容量の算出誤り概要】（下図参照）


- ✓ 新たに接続を希望するF発電所の接続検討において、電力系統の空容量（下図①）の算出にあたり、本来「標準系統」を適用すべきところ、誤って「臨時系統」を適用。
- ✓ 「臨時系統」は、G発電所を含む運用状態の電力系統（下図① + ②）。G発電所の発電分を含む電気が当該系統に流れるため、「標準系統」に比べて下図①に多く電気が流れる。
⇒ 下図①の空容量を本来より少なく算出した。

【凡例】

- > : 電気の流れ
- / —— : スイッチ「切」状態

■ 標準系統（イメージ）

通常の運用状態である電力系統。電力系統の空容量の算出に適用するもの。

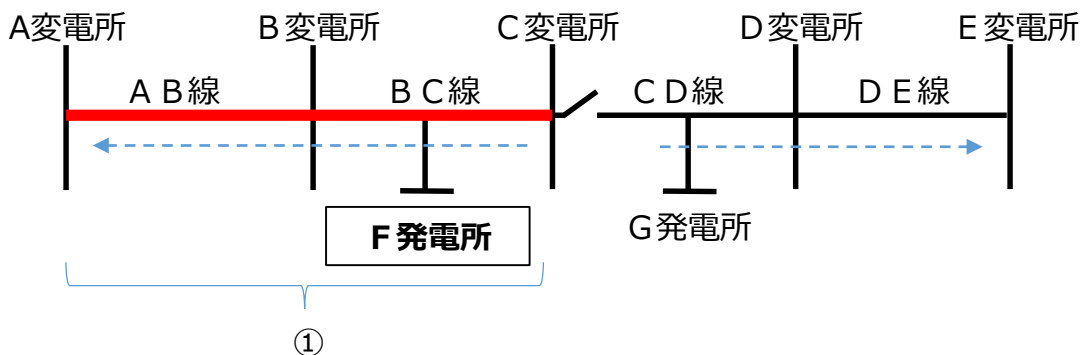

■ 臨時系統（イメージ）

送電線事故や作業停止等の運用状態である電力系統（下図ではD E線が作業停止状態）。

