


女川1号機 原子炉隔離時冷却系 系統概要図

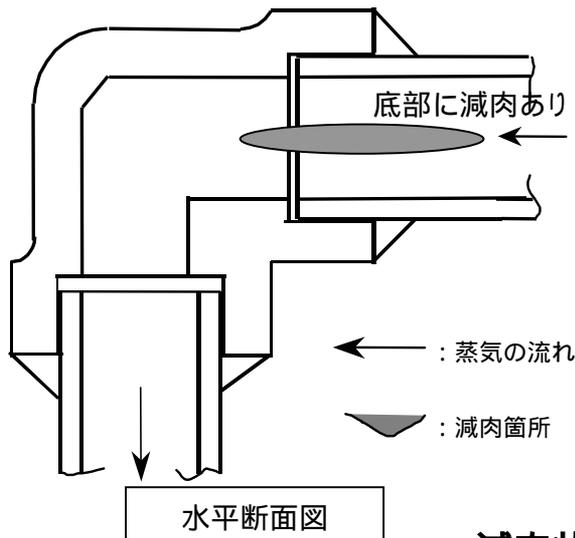

減肉状況図

外径	27.2 mm
公称肉厚	3.9 mm
必要最小肉厚	1.7 mm
測定結果 (最小値)	1.3 mm
余寿命	

主蒸気隔離弁が閉じ原子炉が隔離された場合に、原子炉内の水位を確保し冷却するための系統。