


実態に即した接地率の詳細評価(1 / 2)

原子炉建屋側方の地盤の影響を考慮し、実態に即した詳細評価を行った。

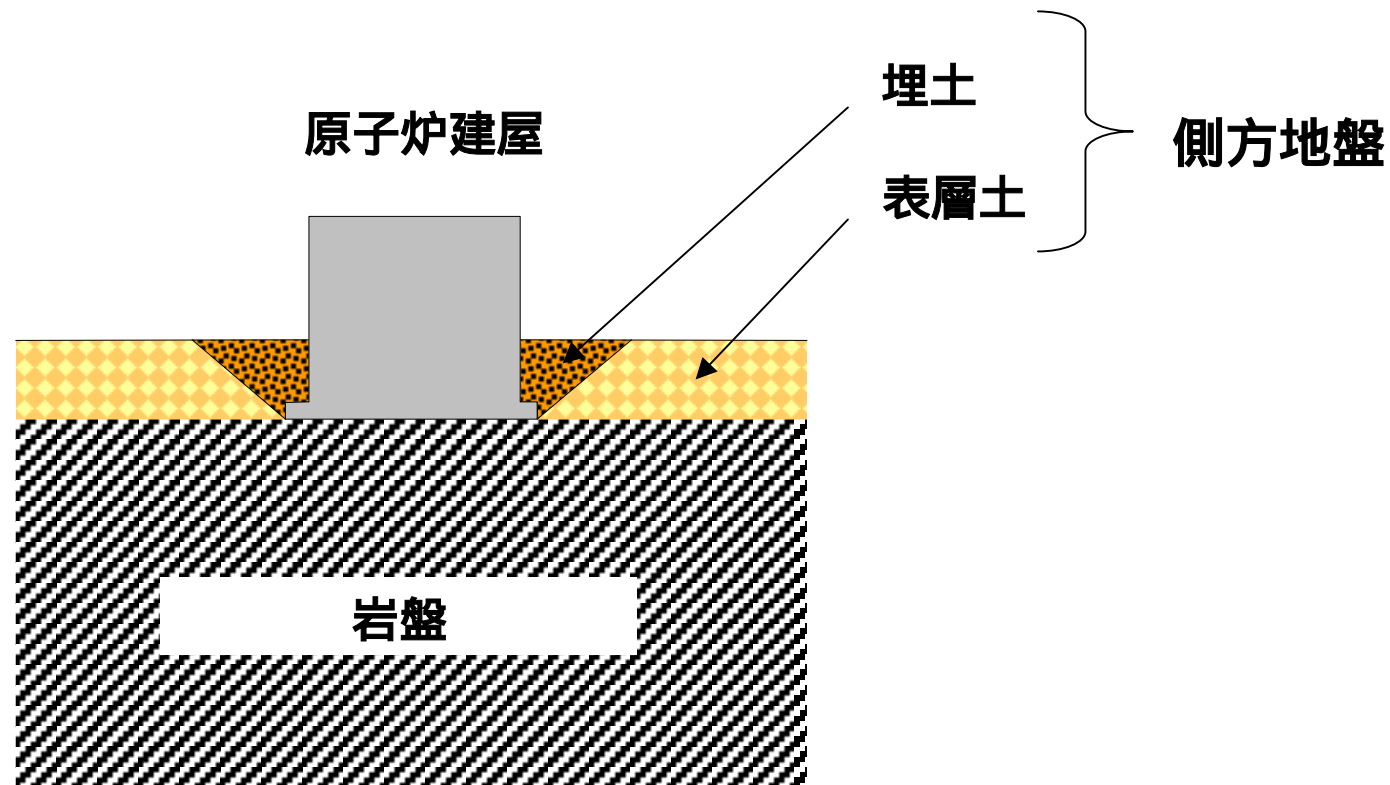

・5月19日報告時の評価(建屋側方の地盤の影響を考慮しない)では、
NS方向: 68%, EW方向: 56%であった。