


水溜まり箇所測定結果

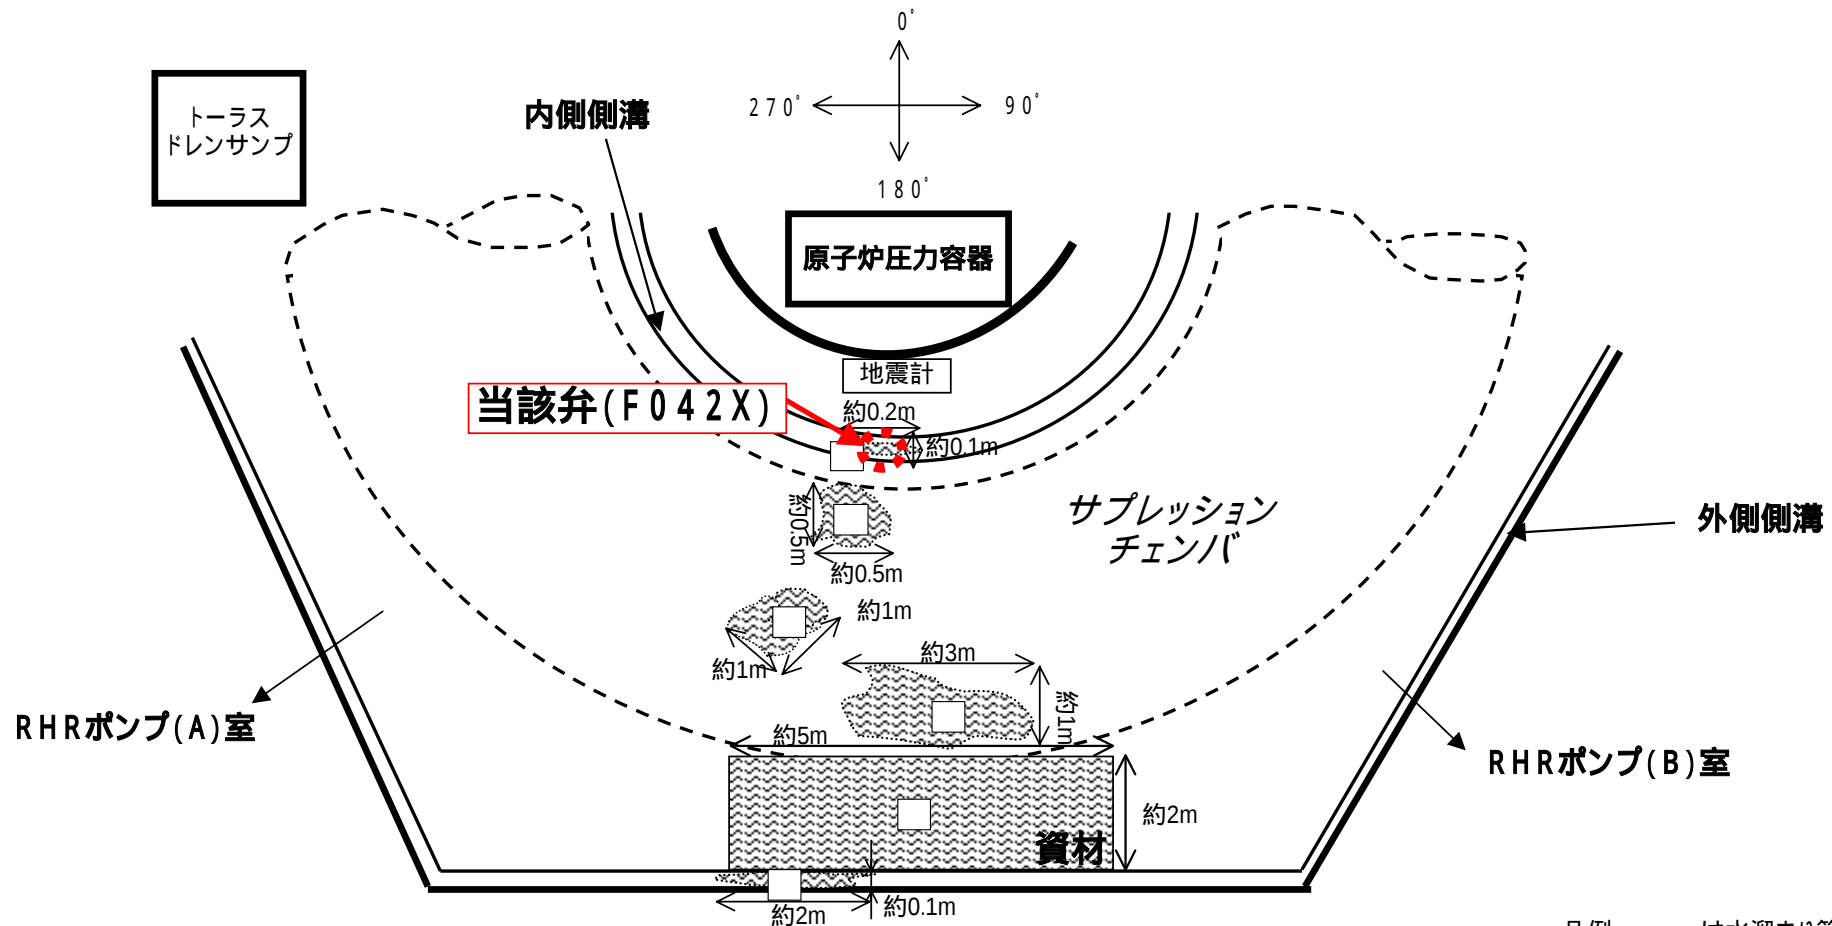

凡例: ~ は水溜まり箇所

場所	大きさ	Bq/cm ³	リットル *1	Bq
	約3m × 約1m	1.6E+03	1.5	2.4E+06
	約1m × 約1m	7.6E+01	0.5	3.8E+04
	約0.5m × 約0.5m	2.7E+04	0.125	3.4E+06
	約0.2m × 約0.1m	3.0E+02	0.01	3.0E+03
	約2m × 約0.1m	4.0E+01	0.1	4.0E+03
*2	約0.2m × 約0.3m	4.0E+01 *3	0.03	1.2E+03
	約5m × 約2m	4.0E+01 *3	5	2.0E+05
合 計			7.3	6.0E+06

(参考) *1: 大きさ(面積) × 高さ(0.5mm)で算出した。
 *2: 今回の漏えいにおいて、ドレンサンプ水の排出はしていない。
 *3: 分析できるほどの量の水溜まりが存在しなかったため の濃度を用いた。