


放射性液体廃棄物中の放射性物質（トリウムを除く）の放出実績

放出管理目標値：1. 1 × 1 0¹⁰ B q／年

(単位：B q)

年度	液体廃棄物	
	トリウムを除く放射性物質	
	2号機	発電所合計
H 7	ND	ND
H 8	—	ND
H 9	ND	ND
H 1 0	ND	ND
H 1 1	ND	ND
H 1 2	—	ND
H 1 3	ND	ND
H 1 4	ND	ND
H 1 5	—	ND
H 1 6	—	ND

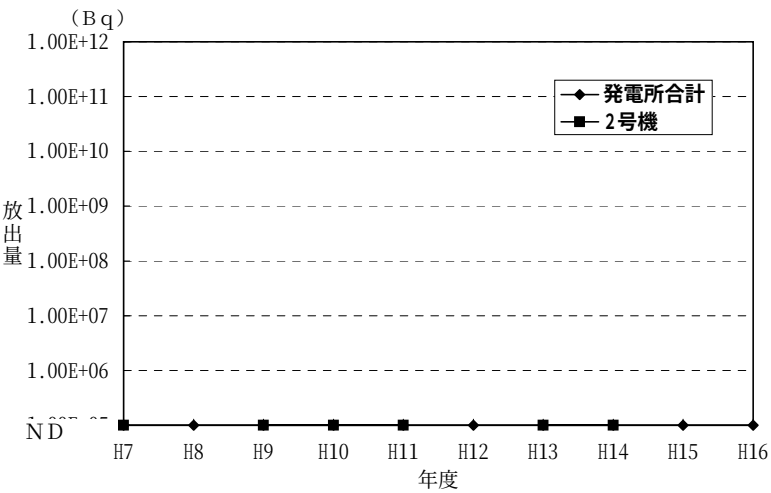


放射性液体廃棄物中のトリチウムの放出実績

放出管理の基準値：1. 1 1 × 1 0¹³ B q／年

(単位：B q)

年度	液体廃棄物	
	トリチウム	
	2号機	発電所合計
H 7	7.8E+08	8.5E+09
H 8	-	2.1E+10
H 9	4.3E+09	4.4E+10
H 1 0	2.5E+09	2.5E+10
H 1 1	3.5E+09	6.2E+10
H 1 2	-	9.0E+10
H 1 3	1.2E+10	6.2E+10
H 1 4	1.6E+10	7.9E+10
H 1 5	-	5.6E+09
H 1 6	-	8.0E+08

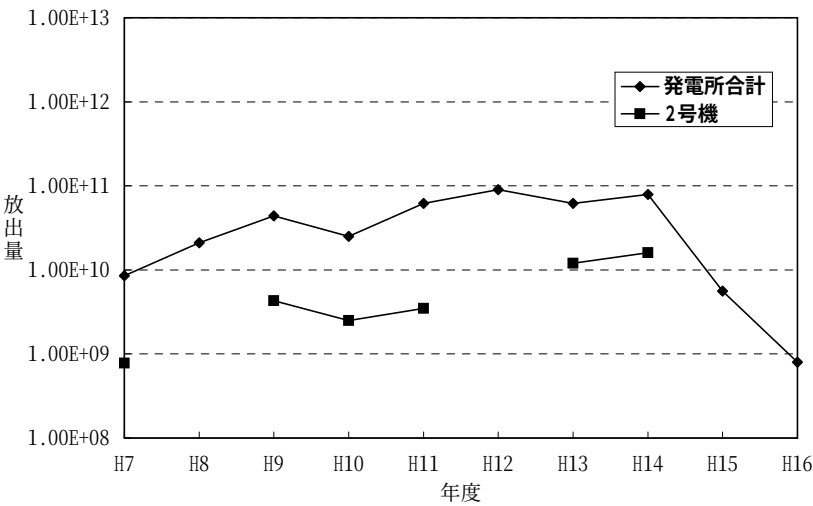

・ 1号機：昭和59年6月、2号機：平成7年7月、3号機：平成14年1月に営業運転開始。

ND：検出限界未満
—：放出実績なし

放射性液体廃棄物の放出実績