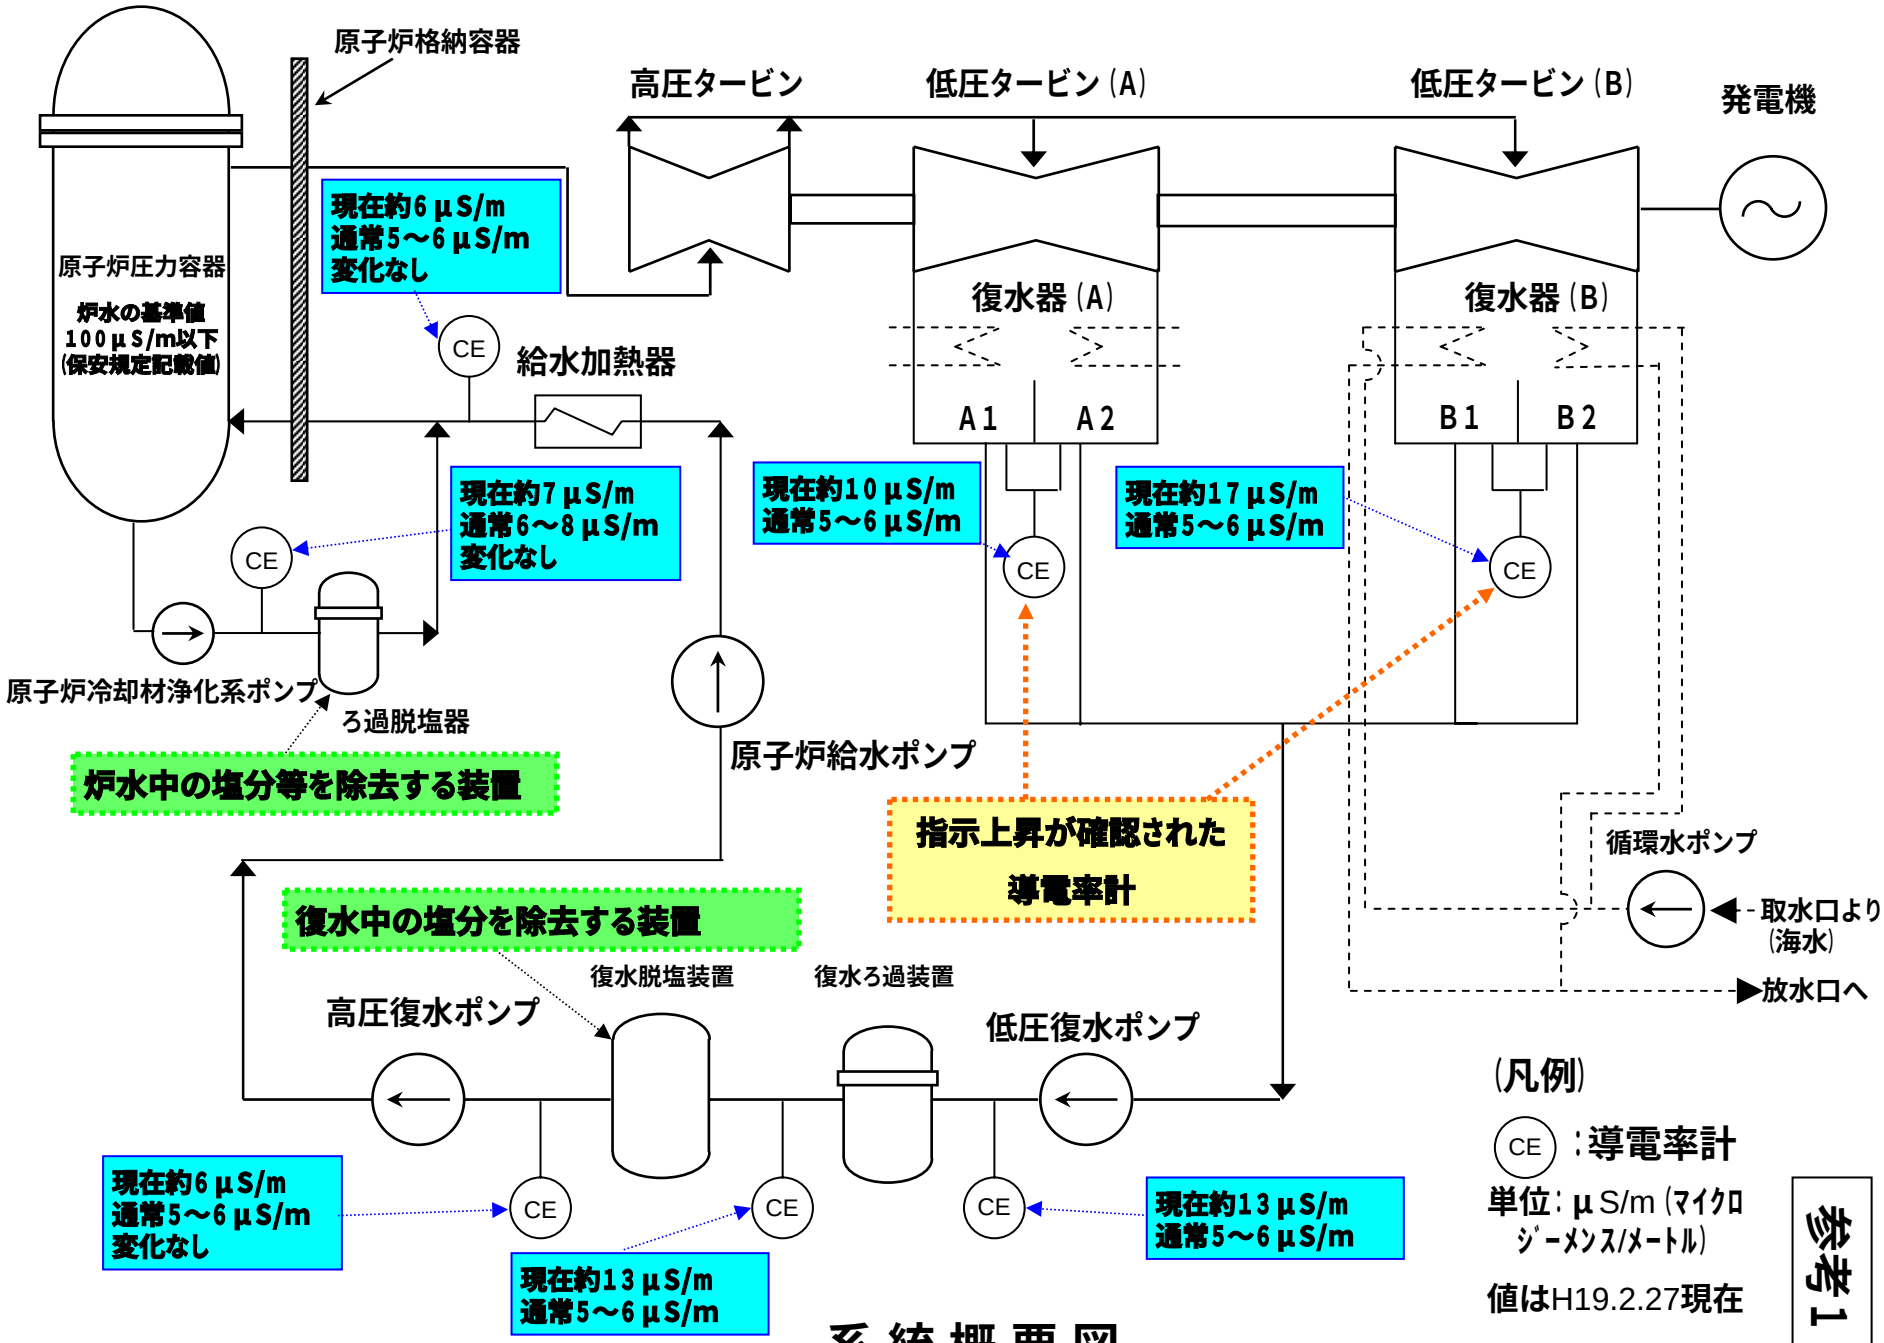
原子炉格納容器
高圧タービン
低圧タービン（A）
低圧タービン（B）
発電機
原子炉圧力容器
炉水の基準値
100μS/m以下
（保安規定記載値）
現在約6μS/m
通常5～6μS/m
変化なし
CE
給水加熱器
復水器（A）
復水器（B）
A1
A2
B1
B2
現在約7μS/m
通常6～8μS/m
変化なし
現在約10μS/m
通常5～6μS/m
現在約17μS/m
通常5～6μS/m
原子炉冷却材浄化系ポンプ
ろ過脱塩器
原子炉給水ポンプ
炉水中の塩分等を除去する装置
指示上昇が確認された
導電率計
循環水ポンプ
取水口より
（海水）
放水口へ
復水中の塩分を除去する装置
復水脱塩装置
復水ろ過装置
高圧復水ポンプ
低圧復水ポンプ
現在約6μS/m
通常5～6μS/m
変化なし
現在約13μS/m
通常5～6μS/m
現在約13μS/m
通常5～6μS/m
（凡例）
CE ：導電率計
単位：μS/m（マイクロジーメンス/メートル）
値はH19.2.27現在

系統概要図

参考1